


ヒシパイプHPPE-JWシリーズ継手 フランジ付片受チーズ (F形) 上水フランジ W060091006

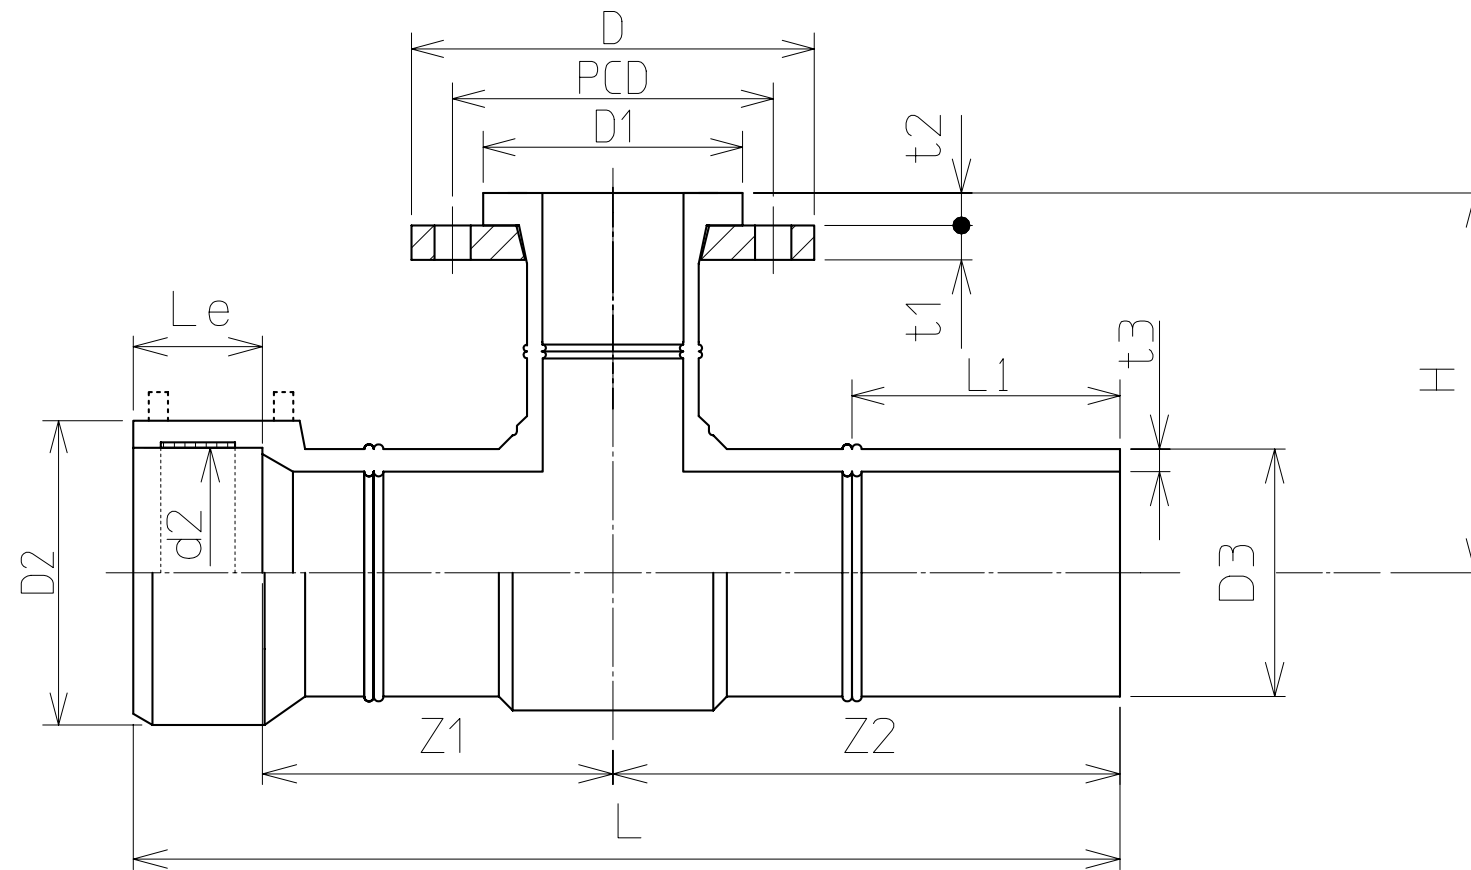

単位:mm

呼び径	本管EF受口部			本管スピゴット部				フランジ部					H	L	L1	Z1	Z2	
	D2	d2		Le	D3		t3		D	PCD	t1	t2						D1
		基準寸法	平均内径の許容差		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差										
150×75	234	180.7	+1.3 0	100	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	211	168±1.5	18	17	136	280±30	750±50	195	250	400
150×100	234	180.7	+1.3 0	100	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	238	195±1.5	18	25	160	270±30	750±50	195	250	400

- 備考1. 本商品は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格 (PTC K 13) 規格品です。
 2. 平均内径の許容差は、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値 (平均内径) と基準寸法との差をいう。
 3. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値 (平均外径) と基準寸法との差をいう。
 4. フランジは、上水フランジ (SUS304) です。
 5. 本商品は、日本水道協会規格JWWA K 144に規定されたポリエチレン管と射出成形品を熱融着した二次加工品です。
 6. 許容差のない寸法は全て参考値です。