


# ヒシパイプHPPE-JWシリーズ継手 JWWA-PWA変換継手 W060221006

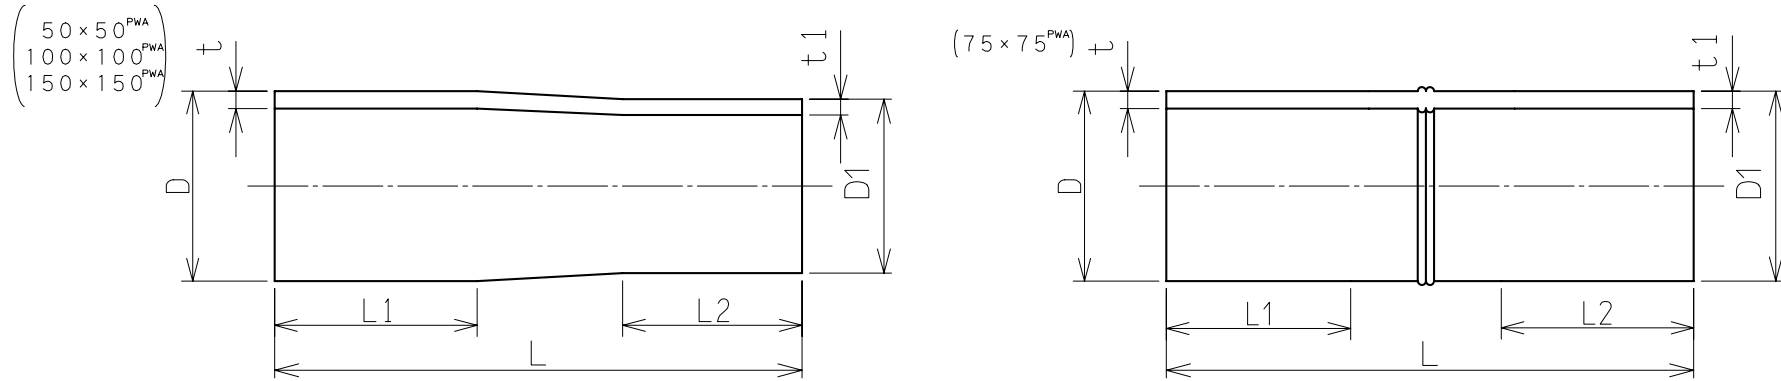

単位:mm

呼び径	スピゴット部 (JWWA規格側)				スピゴット部 (PWA規格側)				L	L1	L2
	D		t		D1		t1				
	基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差			
50	63.0	+0.4 0	5.8	+0.9 0	60.0	±0.2	5.5	+0.8 0	180±10	70	80
75	90.0	+0.6 0	8.2	+1.3 0	89.0	±0.3	8.1	+1.1 0	270±15	90	90
100	125.0	+0.8 0	11.4	+1.8 0	114.0	±0.35	10.4	+1.3 0	380±20	100	100
150	180.0	+1.1 0	16.4	+2.5 0	165.0	±0.5	15.0	+1.7 0	500±25	135	135

- 備考1. 三菱樹脂規格品です。  
 2. 日本水道協会規格JWWA K144規格品と建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品とを交換接続する際に使用する継手です。  
 3. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値(平均外径)と基準寸法との差をいう。  
 4. 本商品は、日本水道協会規格JWWA K144及び/又は建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格PWA 001に規定されたポリエチレン管の二次加工品又は熱融着した二次加工品です。  
 5. 許容差のない寸法は参考値です。