


ヒシパイプHPPE-JWシリーズ継手 フランジ付両受チーズ(G形) 上水フランジ W060371006

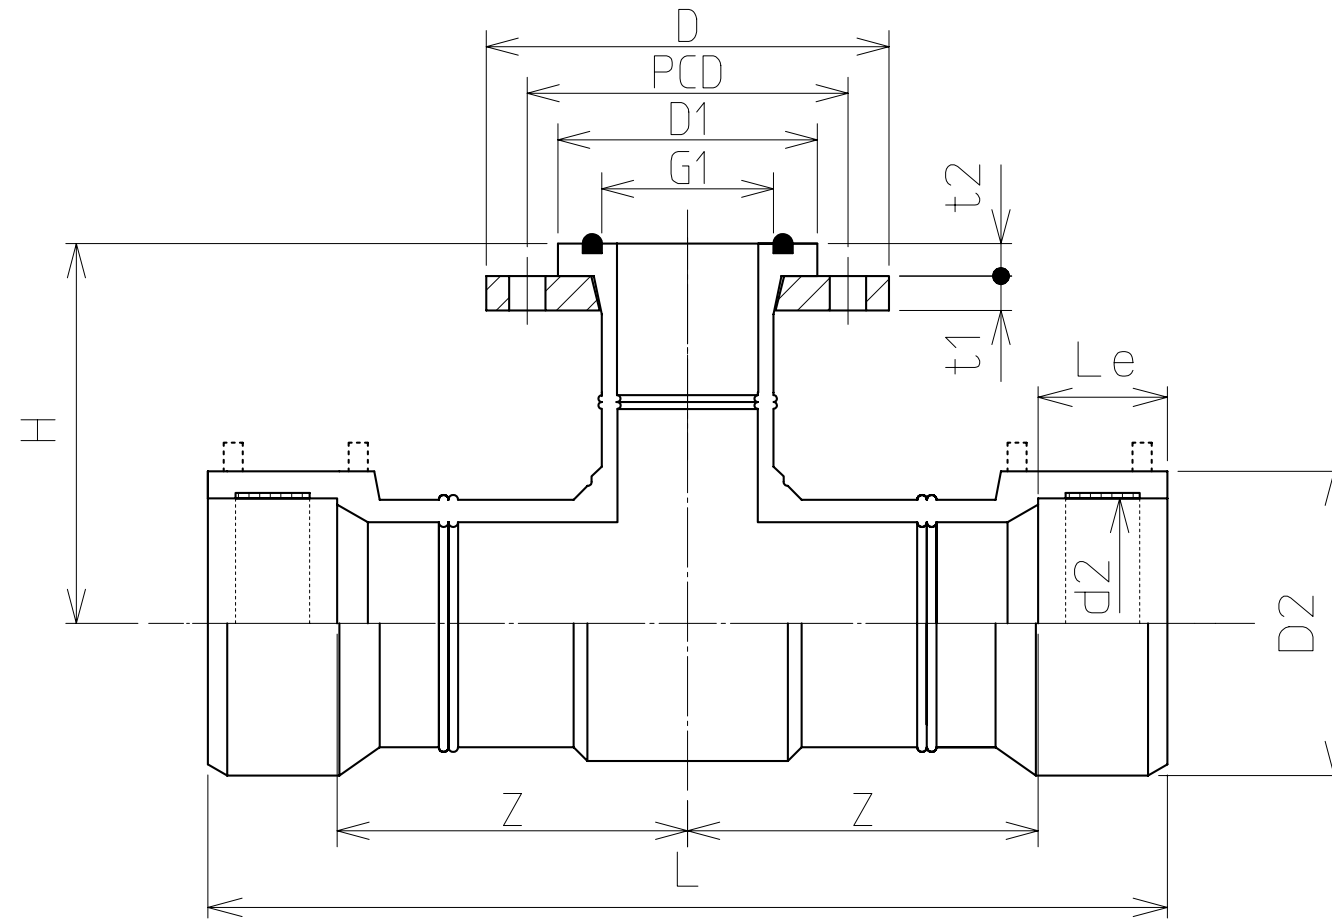

単位:mm

呼び径	本管EF受口部				フランジ部						H	L	Z
	D2	d2		Le	D	PCD	t1	t2	D1	G1			
		基準寸法	平均内径の許容差										
150×75	234	180.7	+1.3 0	100	211	168±1.5	18	17	136	90	280±30	700±50	250
150×100	234	180.7	+1.3 0	100	238	195±1.5	18	25	160	115	270±30	700±50	250

備考1. 本商品は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(PTC K 13)規格品です。

2. 平均内径の許容差は、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値(平均内径)と基準寸法との差をいう。

3. フランジは、上水フランジ(SUS304)です。

また、フランジ面のシール方式はGFゴム1号仕様ゴムパッキンシール(甲丸形)仕様です。

4. 許容差のない寸法は全て参考値です。