


ヒシパイプHPPE-JWシリーズ継手 フランジ付面受チーズ(G形) 10Kフランジ W060380907

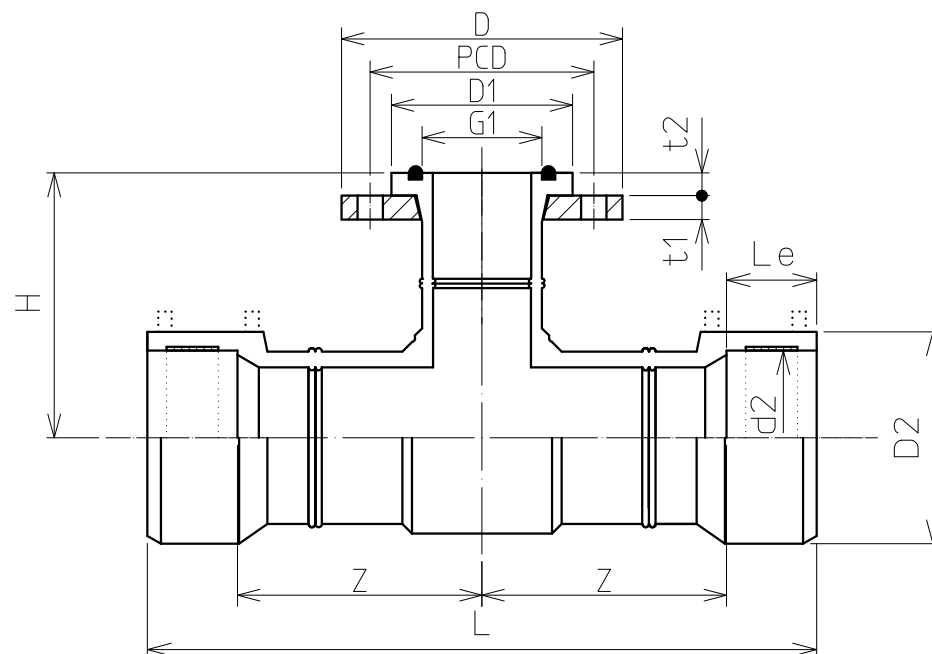

単位:mm

呼び径	本管EF受口部				フランジ部						H	L	Z
	D2	d2		Le	D	PCD	t1	t2	D1	G1			
		基準寸法	平均内径の許容差										
150×75	234	180.7	+1.3 0	100	185	150±1.5	18	17	126	90	280±40	700±60	250
150×100	234	180.7	+1.3 0	100	210	175±1.5	18	25	150	115	280±40	700±60	250

備考1. 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(PTC K 13)規格品です。

2. 平均内径の許容差は、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値(平均内径)と基準寸法との差をいう。

3. フランジは、JIS10Kフランジ(SUS304)です。

また、フランジ面のシール方式はGFゴム1号仕様ゴムパッキンシール(甲丸形)仕様です。

4. 許容差のない寸法は全て参考値です。