


ヒシパイプHPPPE-JWシリーズ継手 フランジ付両受チーズ(F形) 10Kフランジ W060381006

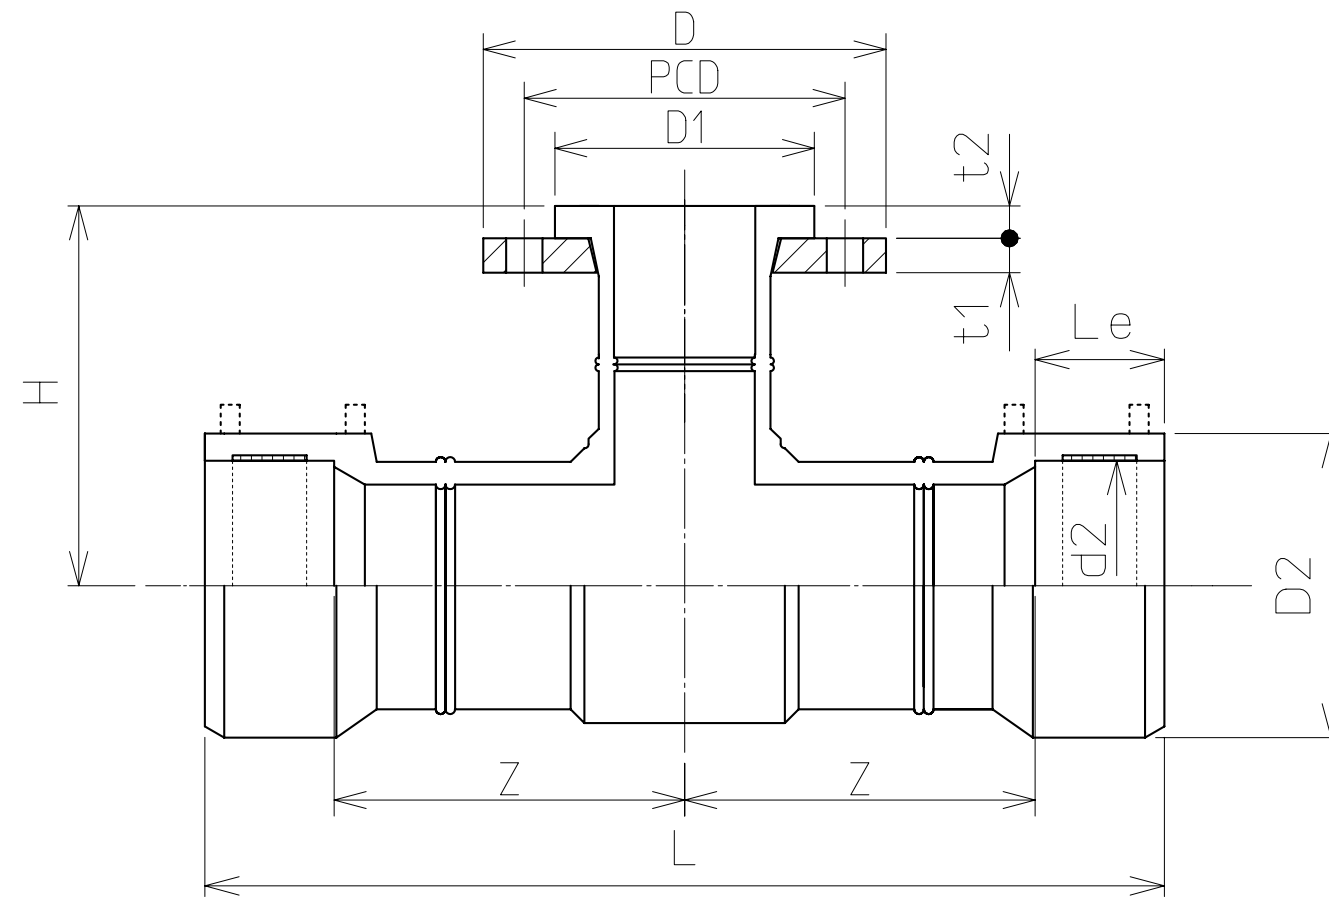

単位:mm

呼び径	本管EF受口部				フランジ部					H	L	Z
	D2	d2		Le	D	PCD	t1	t2	D1			
		基準寸法	平均内径の許容差									
150×75	234	180.7	+1.3 0	100	185	150±1.5	18	17	126	280±30	700±50	250
150×100	234	180.7	+1.3 0	100	210	175±1.5	18	25	150	270±30	700±50	250

- 備考1. 本商品は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(PTC K 13)規格品です。
 2. 平均内径の許容差は、電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値(平均内径)と基準寸法との差をいう。
 3. フランジは、JIS10Kフランジ(SUS304)です。
 4. 許容差のない寸法は全て参考値です。